



Traitement de l'eau



Filtre Cillit FCM

Filtre clarificateur
à poche et barreau
magnétique

- Il assure le désembouage de tous les circuits fermés : chauffage, eau glacée, refroidissement
- Il est le complément idéal pour : les traitements inhibiteurs de corrosion et d'entartrage, les anti fouling spécifiques.

Cillit

Filtre Cillit FCM

Filtre clarificateur à poche et barreau magnétique


PRINCIPE

Installé en dérivation sur le circuit retour, le filtre Cillit FCM élimine efficacement :

- les oxydes de fer
- les carbonates de fer grâce à son barreau magnétique
- toutes particules supérieures à 75 microns non magnétisables grâce au filtre à poche en feutre

Utilisation également conseillée pour les traitements préventifs, notamment pour l'injection des inhibiteurs de corrosion spécifiques.

Codes	A	B	C	D	E	Dégagement sortie poche F	Hauteur total avec dégagement poche G
CO 240 440	150	620	635	705	170	380	1020
CO 240 441	300	810	935	920	280	405	1325
CO 240 442	300	730	1015	1100	280	760	1775
CO 240 443	300	730	1015	1100	280	760	1775

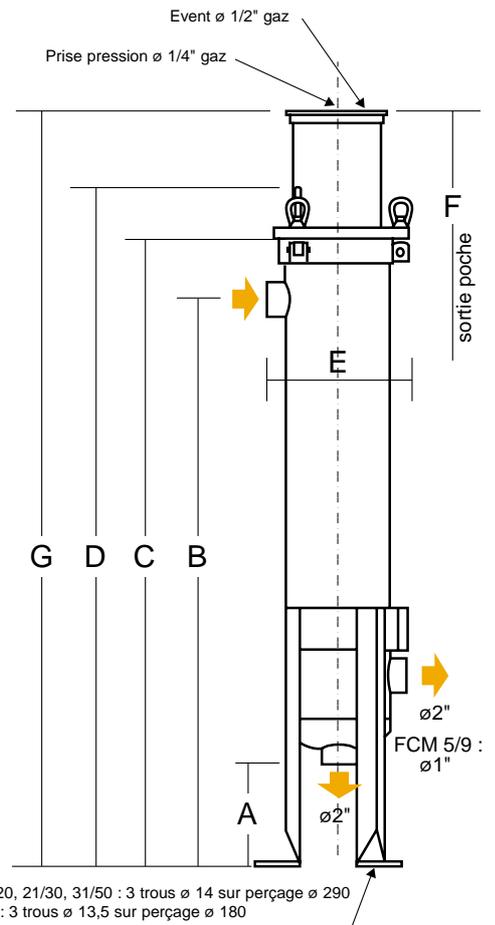

FCM 10/20, 21/30, 31/50 : 3 trous ø 14 sur perçage ø 290
FCM 5/9 : 3 trous ø 13,5 sur perçage ø 180

FILTRES CLARIFICATEURS À POCHE ET BARREAU MAGNÉTIQUE

Codes	Type	Poche	Nombre de poche	Surface filtrante par filtre en M ²	Entrée / Sortie en standard	Débit nominal maxi	Débit avec poche feutre 75µ	Fermeture couvercle	Poids
CO 240 440	FCM 5/9	taille 4	1	0,1	1" G*	10 m ³ /h	de 9 à 12 m ³ /h	2 boulons basculants	9 Kg
CO 240 441	FCM 10/20	taille 1	1	0,2	2" G*	20 m ³ /h	de 13 à 24 m ³ /h	3 boulons basculants	30 Kg
CO 240 442	FCM 21/30	taille 2	1	0,45	2" G*	30 m ³ /h	de 25 à 35 m ³ /h	3 boulons basculants	36 Kg
CO 240 443	FCM 31/50	taille 2	1	0,45	2" G*	50 m ³ /h	de 35 à 55 m ³ /h	3 boulons basculants	36 Kg

*Disponible en NPT

ACCESSOIRES

Codes	Poche polypropylène 50µ pour filtre type**
PO 003 846	FCM 5/9
PO 003 850	FCM 10/20
PO 003 890	FCM 21/30 et FPM 31/50

** existe également en 25µ (sauf pour le FCM 10/20), 100µ et 200µ

Codes	Barreau magnétique pour filtre type
PO 003 796	FPM 5/9 et FPM 10/20
PO 003 798	FPM 21/30 et FPM 31/50

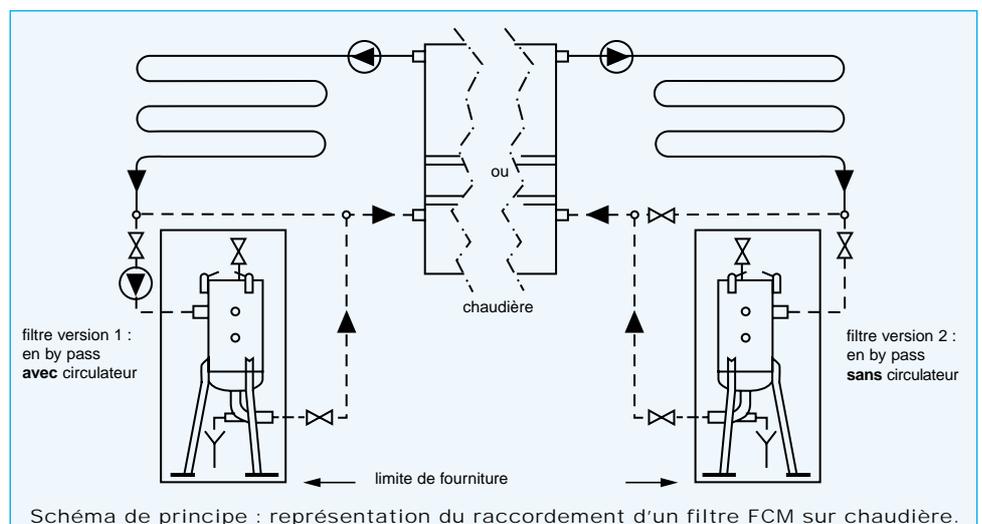


Schéma de principe : représentation du raccordement d'un filtre FCM sur chaudière.



15a, avenue de l'Europe • Schiltigheim
BP 80045 • 67013 STRASBOURG Cedex
Tél. 03 90 20 04 20 • Fax 03 88 83 50 90
www.cillit.tm.fr

Les agences Cillit sont présentes à Paris, Metz, Strasbourg, Lyon, Aix-en-Provence et Toulouse.

N° Indigo 0 825 00 17 08
0.15 € TTC/MN

SERVICE APRES-VENTE

Mise en service, réglages et conseils d'utilisation effectués par les techniciens S.A.V. CILLIT. Pour un entretien partiel ou complet et la surveillance des installations, nous proposons un suivi sous forme de contrat.

CILLIT

